


KAUKOLÄMPÖ, VARAUSPUTKET

Rumpuputket DN400 rakennetaan Untamonkadun, Vanamonkadun ja Helinäkadun kohdalle. Katujen alituskohdat esitetty asemapiirroksessa.

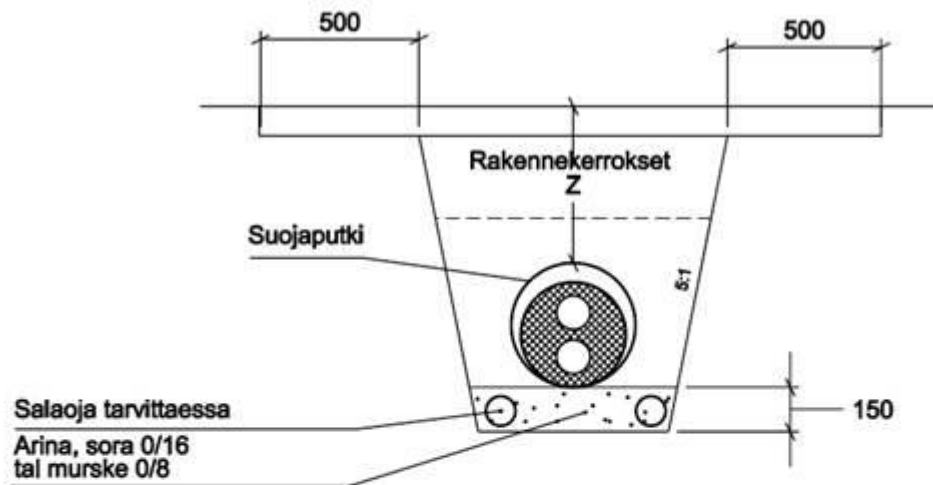

Peitesyvyys Z, siirtymäkiilan syvyys K tai kiilan pituus L annetaan hakemusteksissä

Päällysteen reunat leikataan kanavan täytön ja tiivistämisen jälkeen 500 mm häiriintymättömän tierakenteen puolelle

Päällysteen paksuus sama kuin alkuperäinen.
Ajoradalla kuitenkin vähintään 150 kg/m²